
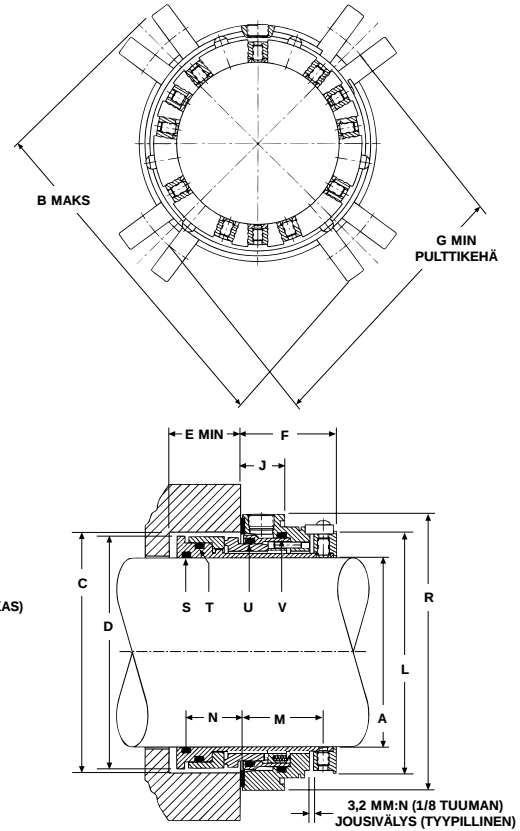


CHESTERTON® MEKAANISTEN TIIVISTEIDEN JAOS

LISÄYS TIIVISTEEN 155XL ASENNUSOHJEISIIN

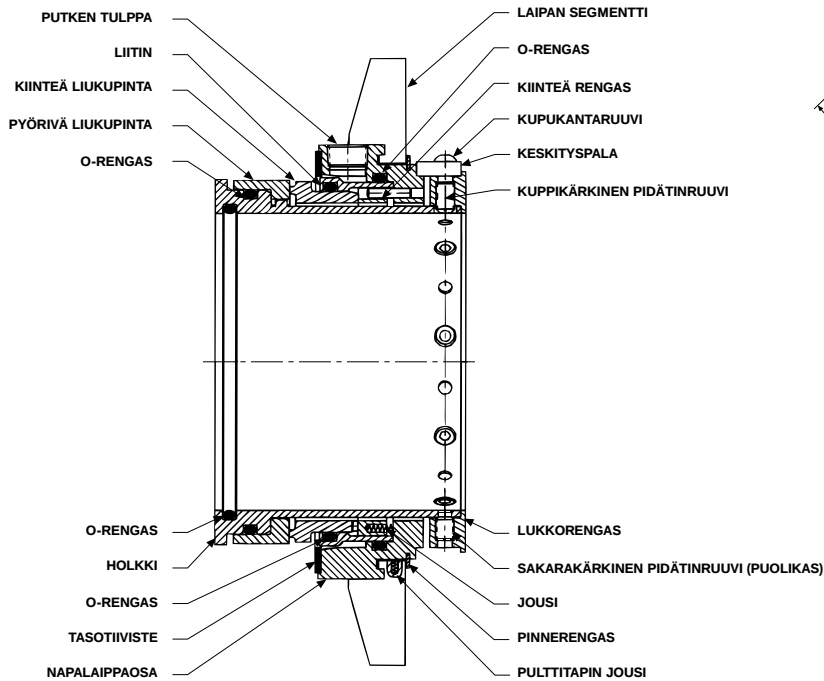

155XL MITTATIEDOT

AKSELIN LÄPIMITTA A	DASH- NRO.	B (MAX)	C (MIN)	C (MAX)	D	E (MIN)	F	G (MIN)				J	L	M	N	R	O-RENKAAT			
								1/2"	5/8"	3/4"	1"						S	T	U	V
5.00	40	9.98	6.50	6.98	6.34	2.2	2.96	8.25	8.38	8.50	8.75	1.32	6.69	2.57	2.05	7.75	353	358	360	362
5.25	42	10.23	6.75	7.23	6.59	2.2	2.96	8.50	8.63	8.75	9.00	1.32	6.94	2.57	2.05	8.00	355	360	361	363
5.50	44	10.48	7.00	7.48	6.84	2.2	2.96	8.75	8.88	9.00	9.25	1.32	7.19	2.57	2.05	8.25	357	361	362	364
5.75	46	10.73	7.25	7.73	7.09	2.2	2.96	9.00	9.13	9.25	9.50	1.32	7.44	2.57	2.05	8.50	359	362	363	365
6.00	48	10.98	7.50	7.98	7.34	2.2	2.96	9.25	9.38	9.50	9.75	1.32	7.69	2.57	2.05	8.75	361	363	364	366
6.25	50	11.23	7.75	8.23	7.59	2.2	2.96	9.50	9.63	9.75	10.00	1.32	7.94	2.57	2.05	9.00	362	364	365	367
6.50	52	11.48	8.00	8.48	7.84	2.2	2.96	9.75	9.88	10.00	10.25	1.32	8.19	2.57	2.05	9.25	363	365	366	368
6.75	54	11.73	8.25	8.73	8.09	2.2	2.96	10.00	10.13	10.25	10.50	1.32	8.44	2.57	2.05	9.50	364	366	367	369
7.00	56	11.98	8.50	8.98	8.34	2.2	2.96	10.25	10.38	10.50	10.75	1.32	8.69	2.57	2.05	9.75	365	367	368	370
7.25	58	12.23	8.75	9.23	8.59	2.2	2.96	10.50	10.63	10.75	11.00	1.32	8.94	2.57	2.05	10.00	366	368	369	371
7.50	60	12.48	9.00	9.48	8.84	2.2	2.96	10.75	10.88	11.00	11.25	1.32	9.19	2.57	2.05	10.25	367	369	370	372
7.75	62	12.73	9.25	9.73	9.09	2.2	2.96	11.00	11.13	11.25	11.50	1.32	9.44	2.57	2.05	10.50	368	370	371	373
8.00	64	12.98	9.50	9.98	9.34	2.2	2.96	11.25	11.38	11.50	11.75	1.32	9.69	2.57	2.05	10.75	369	371	372	374

SELITYS

A: Akselin koko
B: Segmentin maksimiläpimitta
C: Tiivistepesän sisäläpimitta
D: Tiivisteiden läpimitta tiivistepesässä
E: Tiivistepesän minimisyvyys

F: Tiivisteiden ulkopituus
G: Pulttikehän minimi per pultin koko
J: Napalaipan tiukennuslaipan leveys
L: Lukkorengkaan läpimitta
M: Etäisyys tiivistepesästä pidätinruuveihin
N: Etäisyys tiivistepesästä akselin O-renkaaseen

R: Napalaipan uran läpimitta
S: Akselin O-rengas
T: Pyörivä O-rengas
U: Kiinteä O-rengas
V: Liittimen O-rengas

Tiiviste 155XL

Tiivisteiden 155/155A asennusohjeet soveltuvat käytettäväksi tiivistelle 155XL seuraavia kohtia lukuun ottamatta:

- Etäisyys tiivistepesän pinnasta O-renkaan uran keskusta on 52 mm (2.05 tuumaa).
- Huuhdetulpan irrottamiseen tarvitaan 71 N·m:n (52 ft-lbs) vääntömomentti.

3. Tiiviste 155XL toimitetaan paikalleen asennettuna kuudella keskityspalalla ja kahdella toisella kuppiäkkisellä pidätinruuvilla varustettuna. Kohdassa 10 käytettyä menetystä tiivisteiden 155A lukkorengkaan kiristämiseksi akseliin tulisi noudattaa kiristettäessä tiivisteiden 155XL lukkorengasta akseliin.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
Puhelin: 781-438-7000 • Fax: 781-438-2930 • Web Address: www.chesterton.com

© A.W. CHESTERTON CO., 1999. Kaikki oikeudet pidätetään.
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan myöntää USA:saa ja muissa maissa A.W. CHESTERTON CO.